


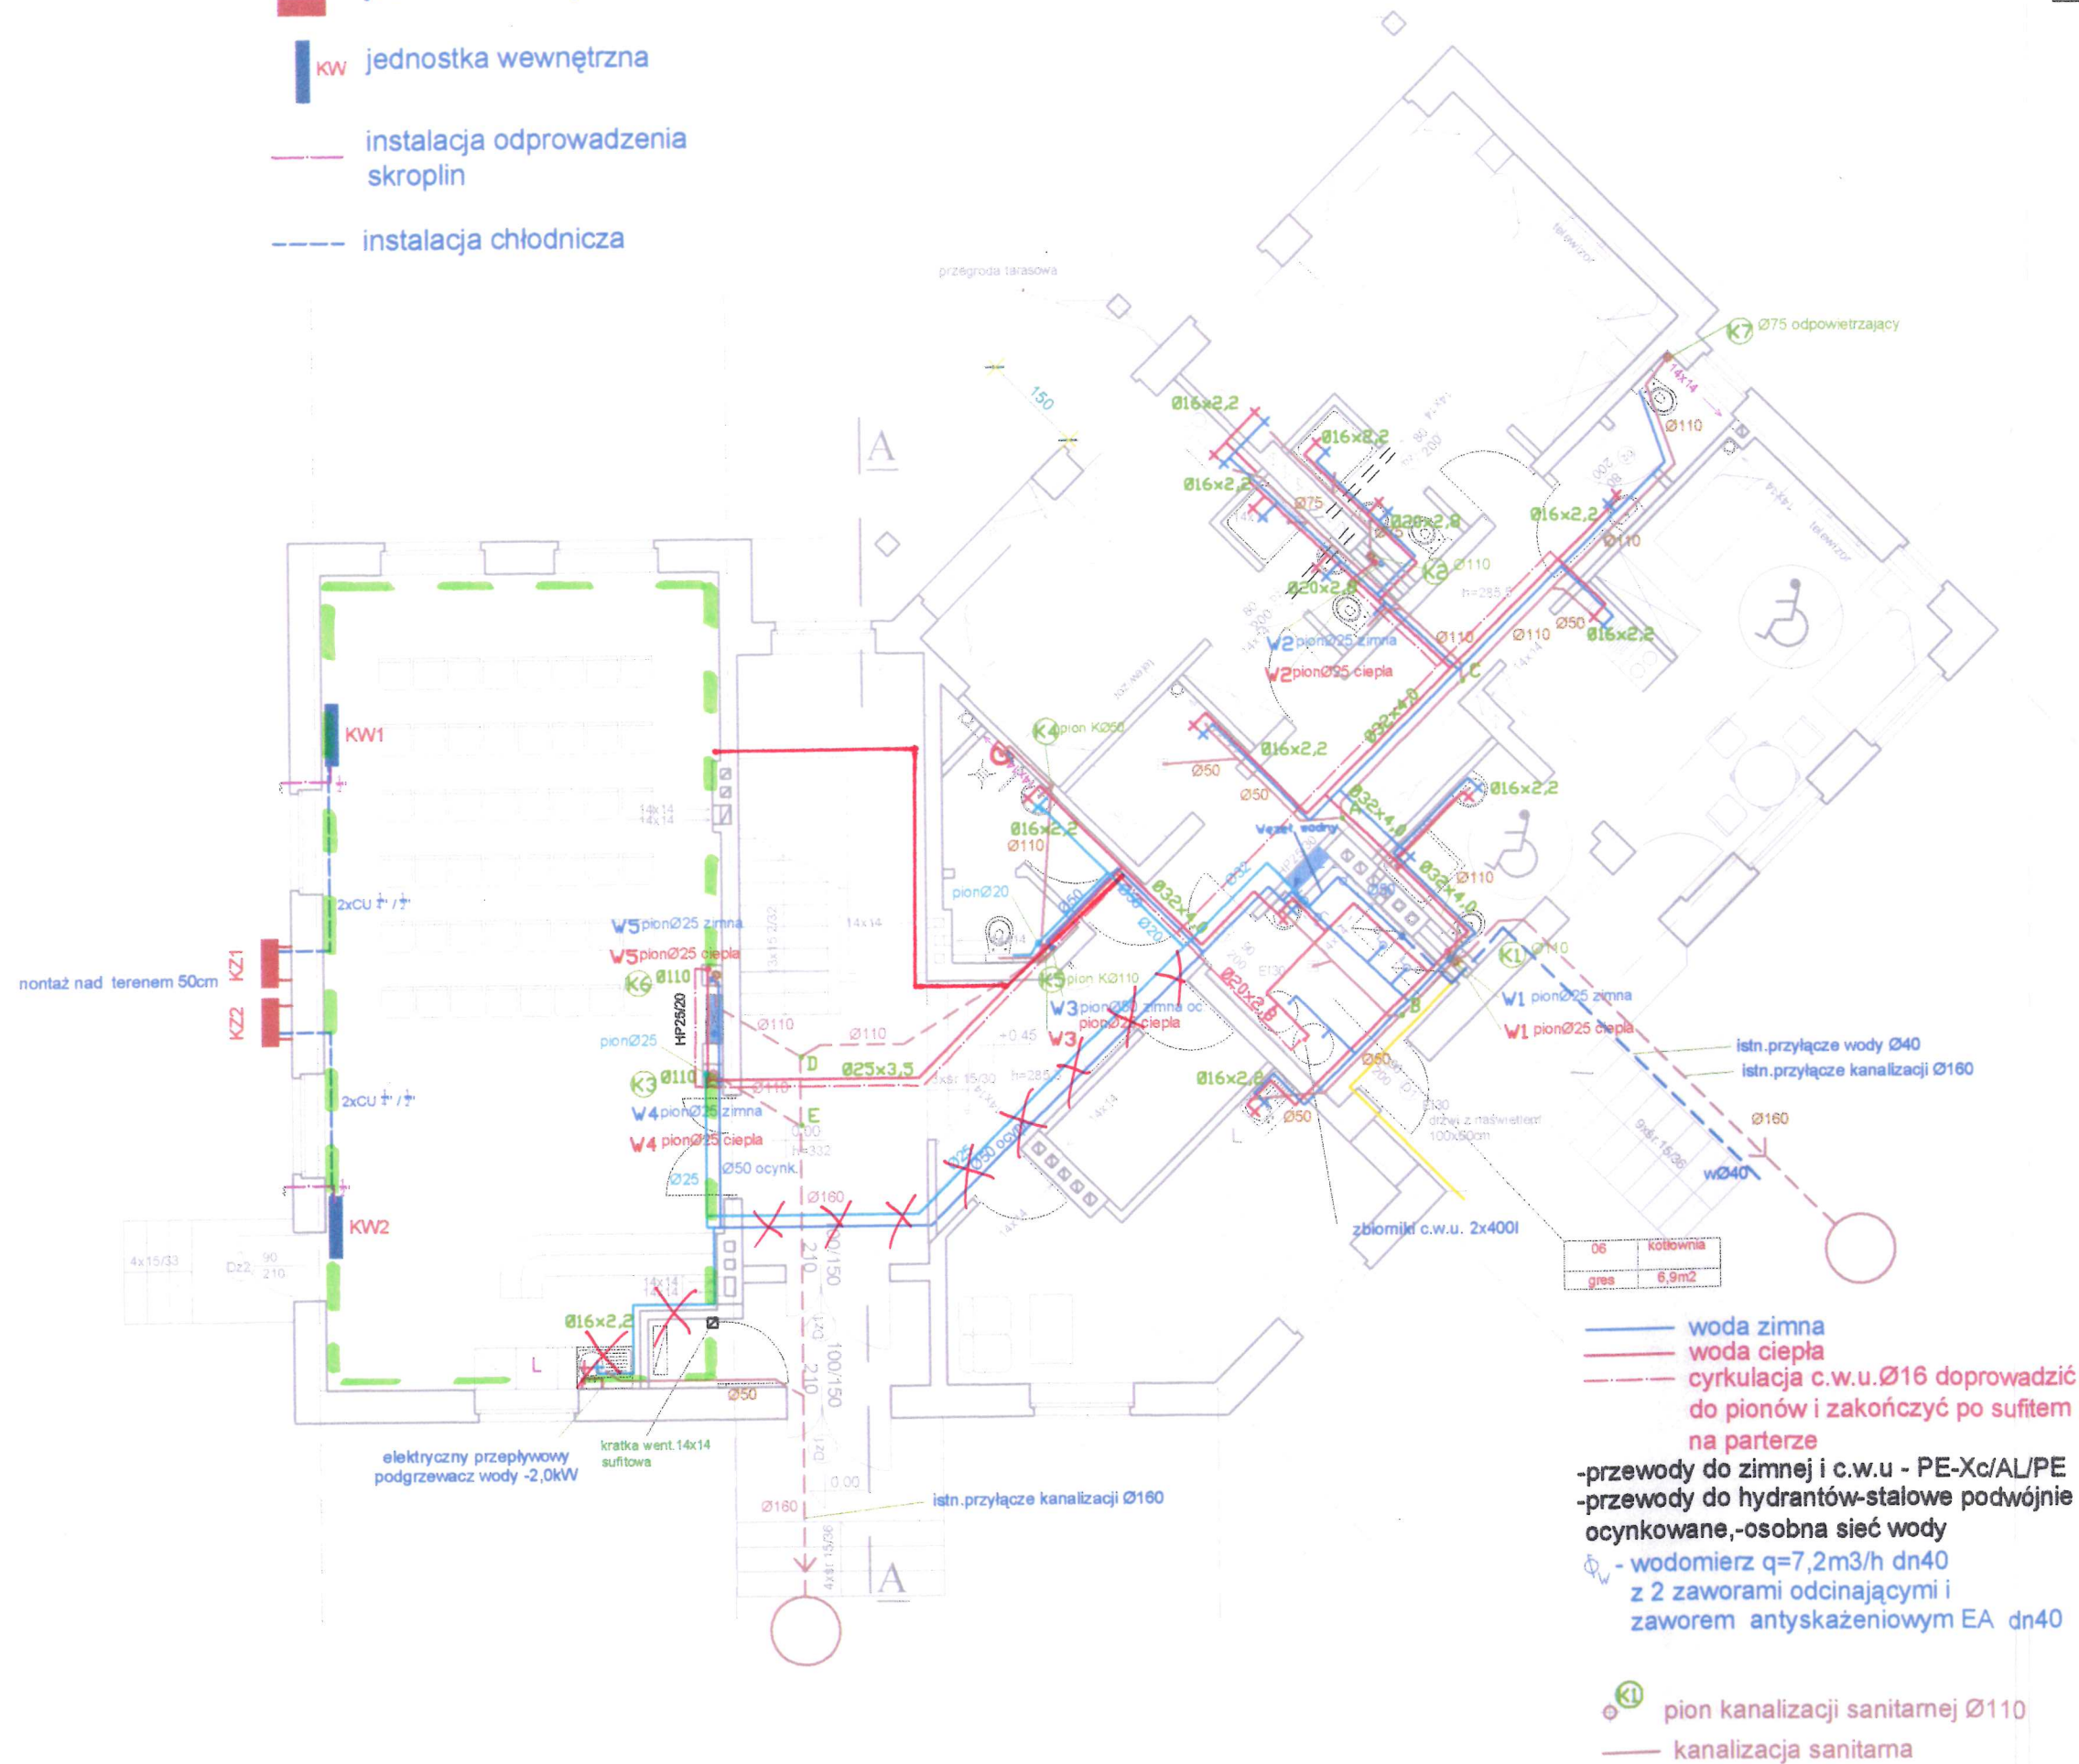

 jednostka zewnętrzna
 jednostka wewnętrzna
 instalacja odprowadzenia skroplin
 instalacja chłodnicza



UWAGA:

- instalacje prowadzić w posadzce lub ścianie
- wszystkie drzwi do łazienek z kratką nawiewną u dołu 220cm2
- piony obudować płytą k-g 12,5 mm na stelażu
- w łazienkach montować wentylatory ściennie Ø120 ,Q=100m3/h z kratką grawitacyjną ok 100cm2
- kratki ściekowe z kołnierzem

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA ognik mgr inż. Cezary Smycz mgr inż. Cezary Smycz ul. Dr Maja 1 83-200 Starogard Gdański tel./fax 58 59 222 39 biuro-ognik@wp.pl		
TEMAT: Treść rysunku Projektował: Sprawdził: Opracował:	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wczasowego w Grybowie na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dz. 34/15 ekol. Grybowo-Kolchazy Rzut parteru-instalacja wod.kan. i klimatyzacji mgr inż. Rafał Gorecki POM/0051/PW08/10 mgr inż. Wojciech Zwan nr upr. 94/Gd/2002 mgr inż. Cezary Smycz 5413/Gd/92	Rys.1 1:100  PW
10.08.2013r		