


Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania

RZUT PIWNICY



- Legenda:
- Trasa kablowa - istniejąca
 - Trasa kablowa - nowoprojektowana
 - Wypust elektryczny jednofazowy
 - Wypust elektryczny trójfazowy
 - Rozdzielnica wentylacyjna RW - nowoprojektowana
 - Rozdzielnica główna RG - przeprojektowywana

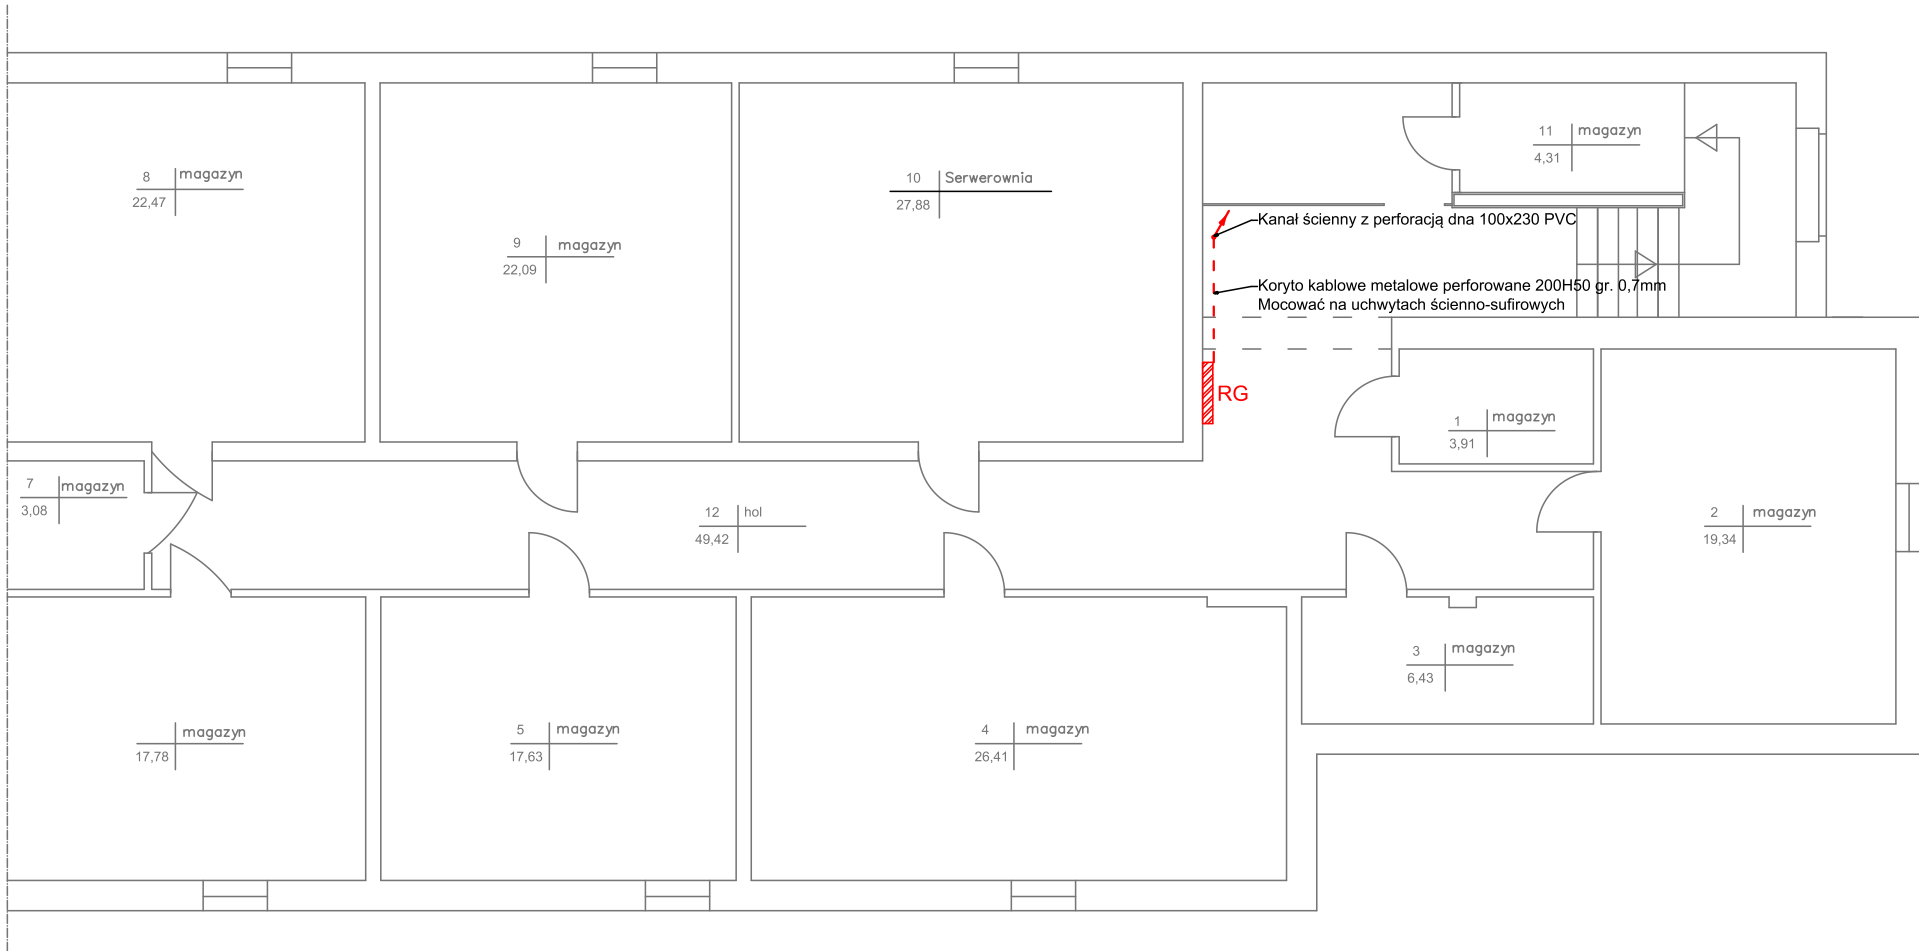

BMT
KLIMATYZACJA

BMT KLIMATYZACJA SP. z o.o.

85-831 BYDGOSZCZ UL. TORUŃSKA 145B

TEL. +48 52 345 05 64 info@bmt.bydgoszcz.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT PIWNICY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

<div>Inwestor:</div> <div>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Toruńska 103, 85-81 Bydgoszcz</div>	<div>Projektant:</div> <div>mgr inż. Krzysztof Tyma KUP/0106/PBE/16</div>	<div>Data, podpis:</div> <div>2021-01-29</div>	<div>Skala:</div> <div>1:100</div>
<div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy</div>	<div>Opracował</div> <div>mgr inż. Piotr Jakubiak</div>	<div>Data, podpis:</div> <div>2021-01-29</div>	<div>Nr rys.:</div> <div>E1</div>